

<指定区域概要>


形質変更時要届出区域の概況	病院跡地
調査対象物質	土壤汚染対策法に定める特定有害物質全 26 種
指定基準超過物質	六価クロム化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物（溶出量）
検出最大濃度※	六価クロム化合物（溶出量：0.075mg/L） 水銀及びその化合物（溶出量：0.00096mg/L） 鉛及びその化合物（溶出量：0.015mg/L） 砒素及びその化合物（溶出量：0.032mg/L） ふっ素及びその化合物（溶出量：2.4mg/L）
基準値	六価クロム化合物（溶出量：0.05mg/L） 水銀及びその化合物（溶出量：0.0005mg/L） 鉛及びその化合物（溶出量：0.01mg/L） 砒素及びその化合物（溶出量：0.01mg/L） ふっ素及びその化合物（溶出量：0.8mg/L）
告示日	令和 2 年 5 月 22 日 告示第 576 号（指定）
人への健康影響について	周辺地域は地下水が一般的に常態としてそのまま飲用されていると認められないため、人への健康影響のおそれはない。

※ 試料採取等調査で検出された濃度の最大値を示す。

周辺地図



基準不適合単位区画の合計面積:1732.4m²

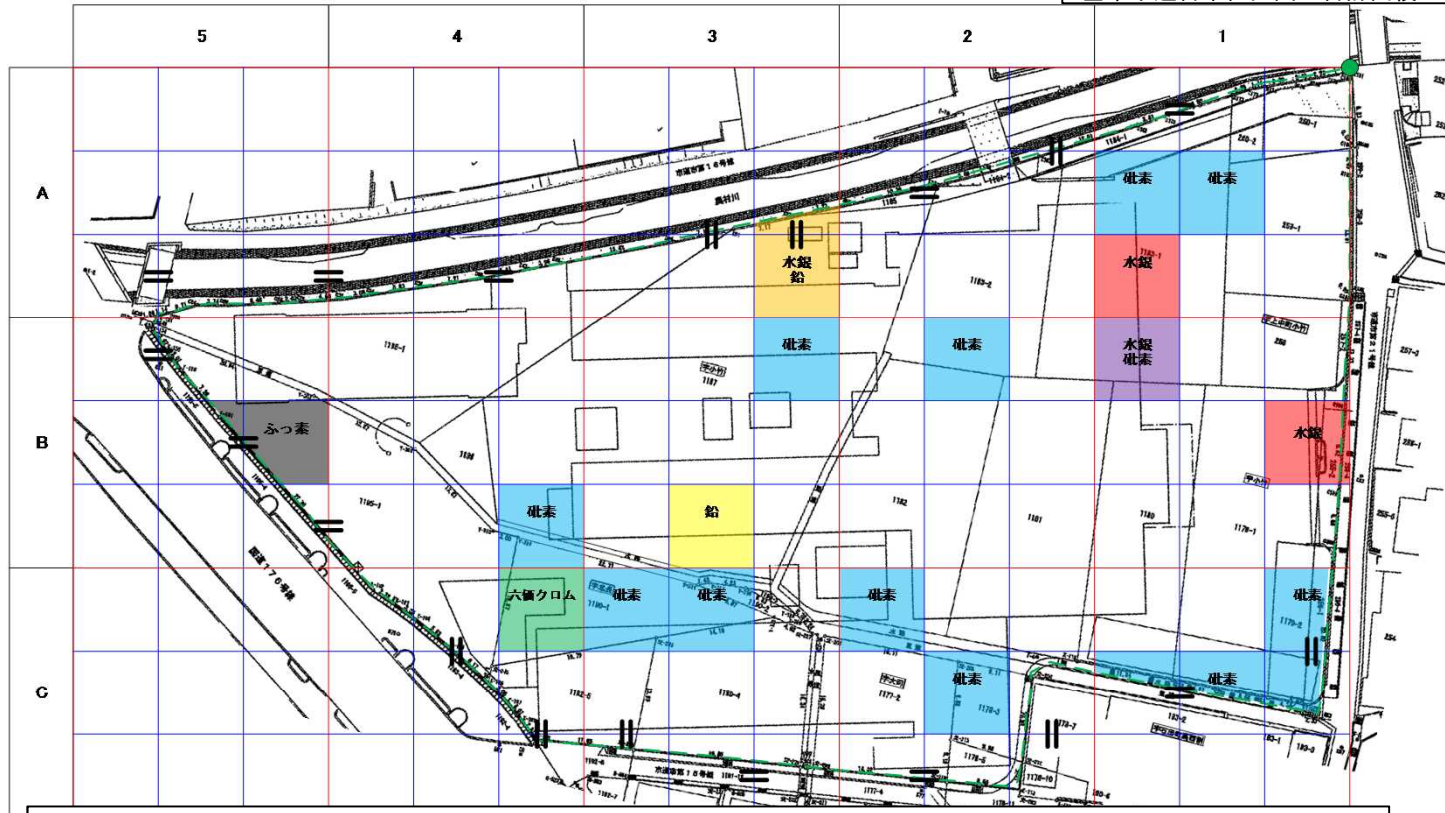


基準不適合区画一覧図（六価クロム化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物）

【凡例】

- : 基準不適合単位区画（六価クロム化合物）
- : 基準不適合単位区画（水銀及びその化合物）
- : 基準不適合単位区画（鉛及びその化合物）
- : 基準不適合単位区画（砒素及びその化合物）
- : 基準不適合単位区画（ふっ素及びその化合物）
- : 基準不適合単位区画（水銀及びその化合物、鉛及びその化合物）
- : 基準不適合単位区画（水銀及びその化合物、砒素及びその化合物）
- : 区画統合

	1		
	7	8	9
A	4	5	6
	1	2	3



(単位区画番号例：単位区画A 1-1)